



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ИЛ. ОП044.В00131

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 16.01.2006 г.

Действителен до 16.01.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НА ОСНОВЕ МЯГКОГО ПВХ
Monarplan FM (толщина: 1,2 мм; 1,5 мм)**

продукция

код ОКП

3921 90 900 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по
СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП
21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый
по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "ИКОПАЛ", ОКПО 58712001.**

125167, г. Москва, Эльдорадовский пер., д. 5.

Тел. (495) 787-90-25, тел./факс (495) 787-90-26.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **«Haogenplast Ltd» (Израиль).**

Kibbutz Haogen 42880 Israel. Tel. + 972-9-8980184, fax. + 972-9-8988883.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0107938

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 638/С-2005 от 22.08.2005 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0197-АОП от 30.11.2005 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-декларация от 01.08.2005 г.	ООО "ИКОПАЛ", ОКПО 58712001.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).**

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г.

111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34. Факс (495) 673-13-27, 913-25-38.

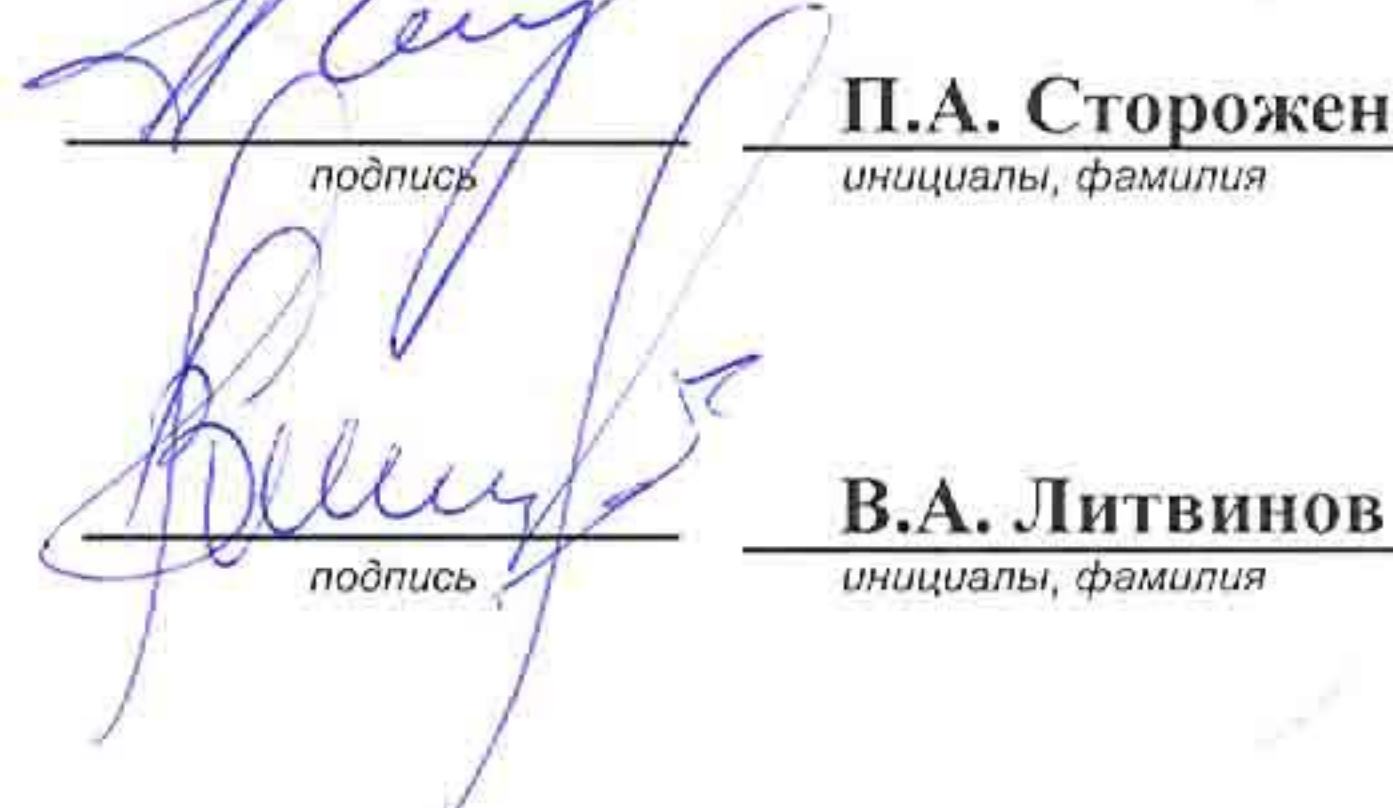
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации


_____ **П.А. Стороженко**
подпись инициалы, фамилия



Эксперт


_____ **В.А. Литвинов**
подпись инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.